
2023

.....1

1.1

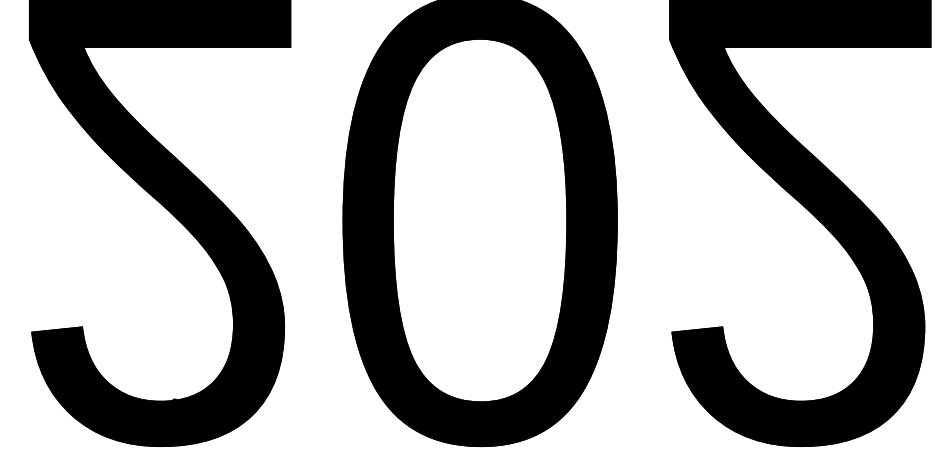

2023

1.2

1.3

2023 1 1 2023 12 31

1.4

2025 1

1.5

شخ

1.6

mÄ ĥ

2004 12 2012 11 2015 4

20 8.2 700

1 547

12 1996 ISO 9002 2005

ISO 14001 OHSAS 18001 2012 ISO 10012

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 10012

2020 12 AAAA

AAA



CCC

2.1.4

2.1.5

2.2

شي طم

′H d′

d

h

k

l

m

n ERP

o

p

q

قمم

2.2.1.4

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k شي

l

m

f

g

h تعمم

i

j

k

l

m

n

o

p

2.2.2

ISO 9002

2.2.3

2.2.3.1

شي

MES

ERP

MES

شخ

2.2.3.2

50mm^2

شي

شي شي

1

10

2.3

2.3.1

100%


100%

2 شي 12

36 1000 km 48 شي

2.3.2

46

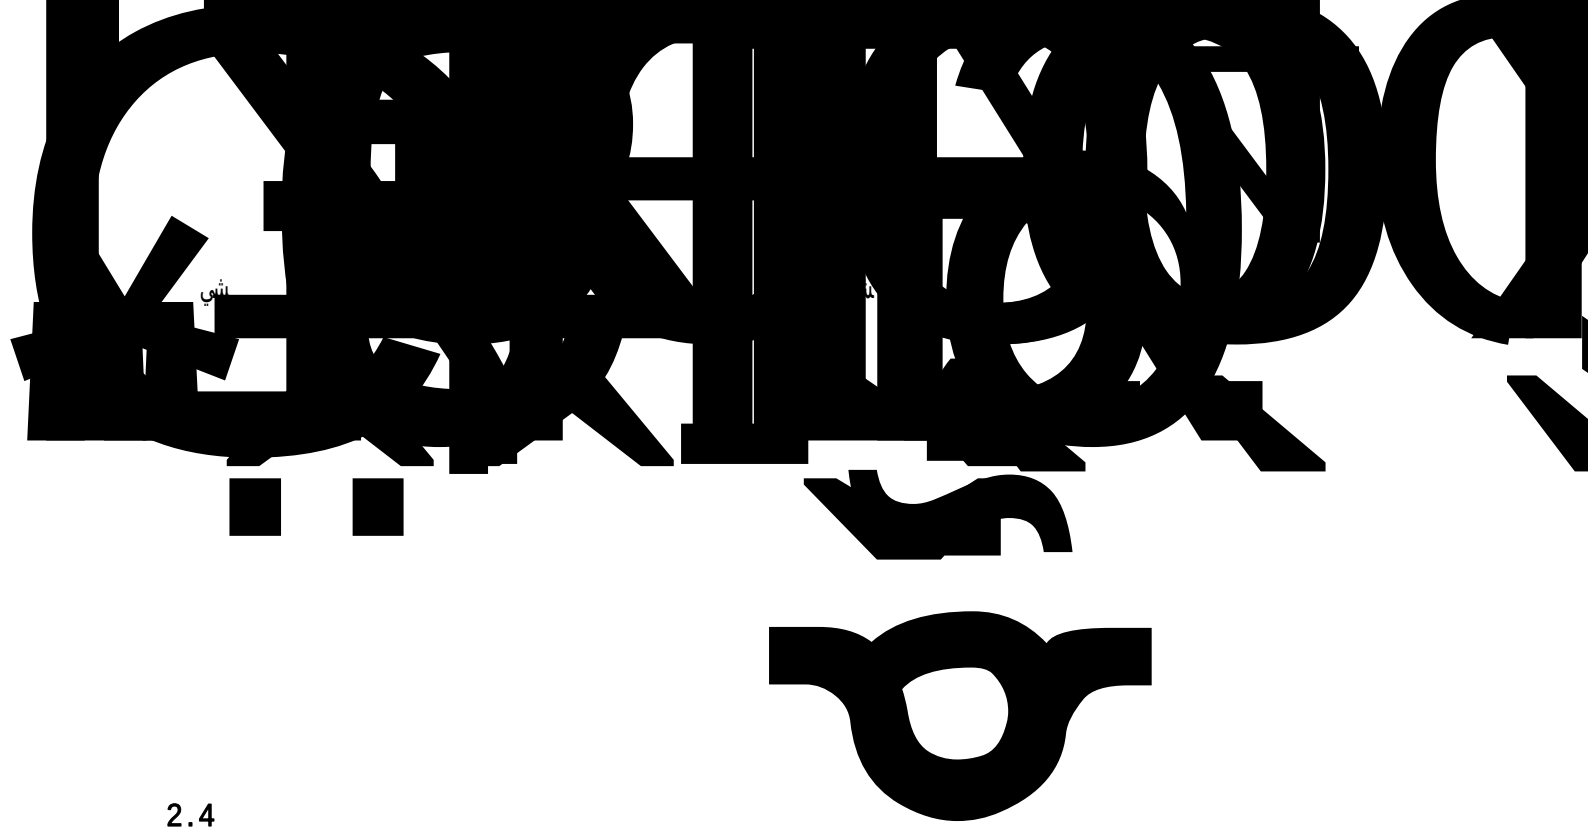

2.4

GX 24

SL-B/M-ZB-00-03

GB/T 19001-2016/ISO 9001 2015

GJB C-

GB/T 24001-2016/ISO 14001 2015

GB/T 45001-2020/ISO 45001-2018

GB/T 19022-2003/ISO 10012 2003 GB/T

23331-2020/ISO 50001 2018 GB/T 15496-2017

HAF003-1991

SL-W-JS-00-11 A/3 21 46

58 22

42 8 6 GB/T 9330-2020

GB/T 12706.1-2020 1kV Um=1.2kV 35kV Um=40.5kV

A B C

13		MIA090192			
14		MIA111600			
15		MIA111598			
16		MIA090193			
17		MIA111595			
18		MIA111613			
[redacted]		MIA160253			

2021.12.22-
2026.12.21


33		MIA091171			
34		MIA091163			
35		MIA091160			
36		MIA091181		2021.12.22-2026.12.21	
37		MIA091173			
38		MIA091165			
39		MIA091159			
40		MIA091180			
41		MIA091175			
42		MIA091167			
43		MIA091158			
44		MIA091179			
45		MIA091172		2021.12.22-2026.12.21	
46		MIA091166			
47		MIA091162			
48		MIA091184			
49		MIA091176			
50		MIA091164			
51		MIA091161			
52		MIA091182			

2.5

2.5.1

- ◆2023 شخ 99.8%
- ◆2023 شخ 99.6%
- ◆2023 100%
- ◆2023 شي 100%

2.5.2

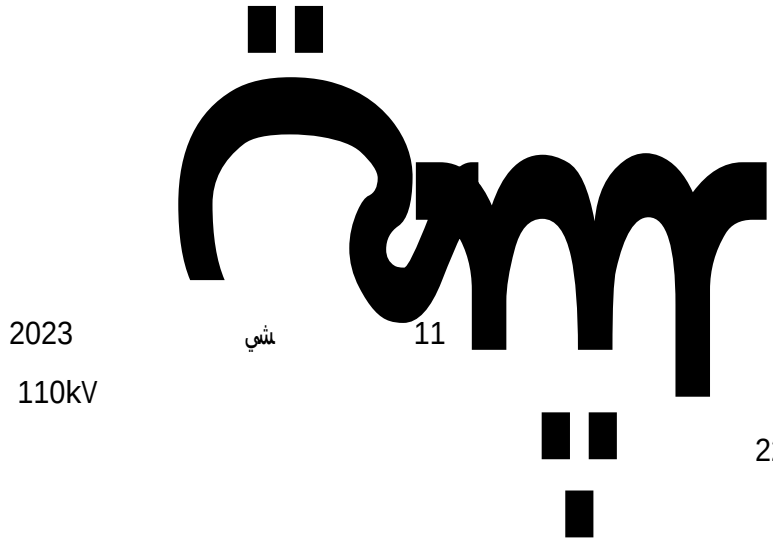

2023 شي 11

110kV 110kV

220kV

2.5.3

ISO 14001 ISO 4500m ž

1		2023 “ 5.19 ”	100000
2		2023	60000
3			26000
4			18800
			204800

2.5.4

شخ

شخ 100% 2023

AAA	2023.10	شي

شي

شي